


NP 3202 HT 3~ 450

Technische specificaties



Soort installatie: Semi Permanent, Nat

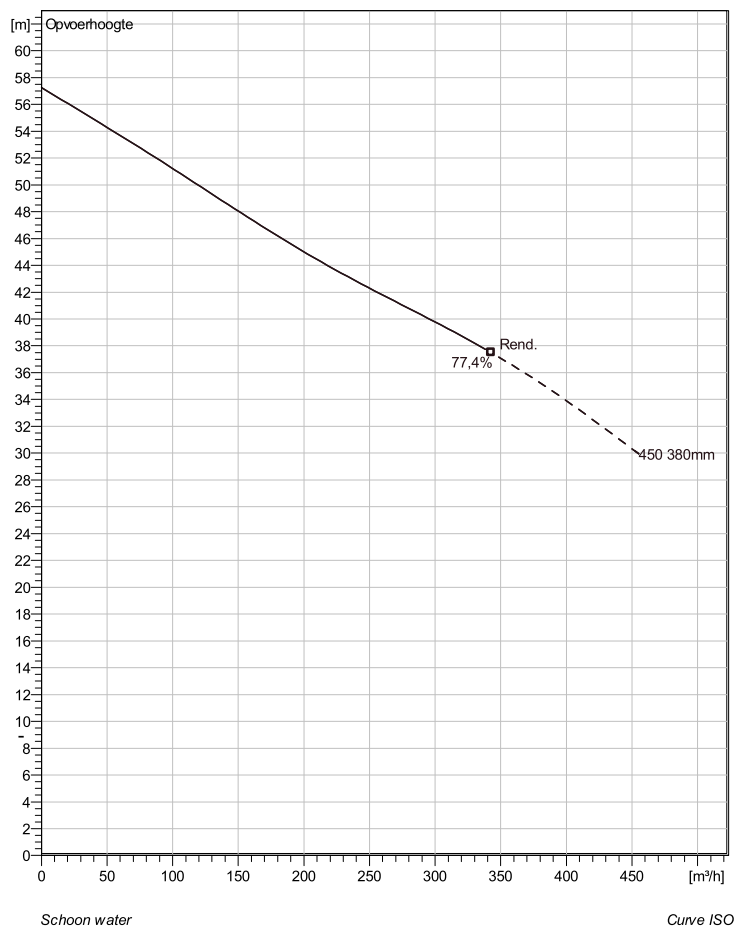

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

Dompelpompen voorzien van een verstoppingsongevoeilige N-waier. Geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater en industriële afvalwater. Materiaal gietijzer.

Impeller

Impeller material	Stainless steel
Persaansluiting	150 mm
Diameter aanzuigzijde	200 mm
Impeller diameter	380 mm
Aantal bladen	2

Motor

Motor #	N3202.860 30-45-4IE-W IE3 45KW standaard
Stator variant	1
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	400 V
Aantal polen	4
Fasen	3~
Nominaal vermogen	45 kW
Toegekende stroom	81 A
Aanloopstroom	585 A
Nominaal toerental	1480 rpm
Vermogensfactor	
1/1 Load	0,85
3/4 Load	0,80
1/2 Load	0,69
Motor efficiency	
1/1 Load	94,3 %
3/4 Load	94,6 %
1/2 Load	94,3 %

Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 9/27/2018	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	----------------------------	-------------------

NP 3202 HT 3~ 450



Karakteristiek


Pomp

Persaansluiting 150 mm
Diameter aanzuigzijde 200 mm
Impeller diameter 380 mm
Aantal bladen 2

Motor

Motor # N3202.860 30-45-4IE-W IE3 45KW
Stator variant 1
Frequentie 50 Hz
Nominale spanning 400 V
Aantal polen 4
Fasen 3~
Nominiaal vermogen 45 kW
Toegekende stroom 81 A
Aanloopstroom 585 A
Nominiaal toerental 1480 rpm


Vermogensfactor
1/1 Load 0,85
3/4 Load 0,80
1/2 Load 0,69
Motor efficiency
1/1 Load 94,3 %
3/4 Load 94,6 %
1/2 Load 94,3 %

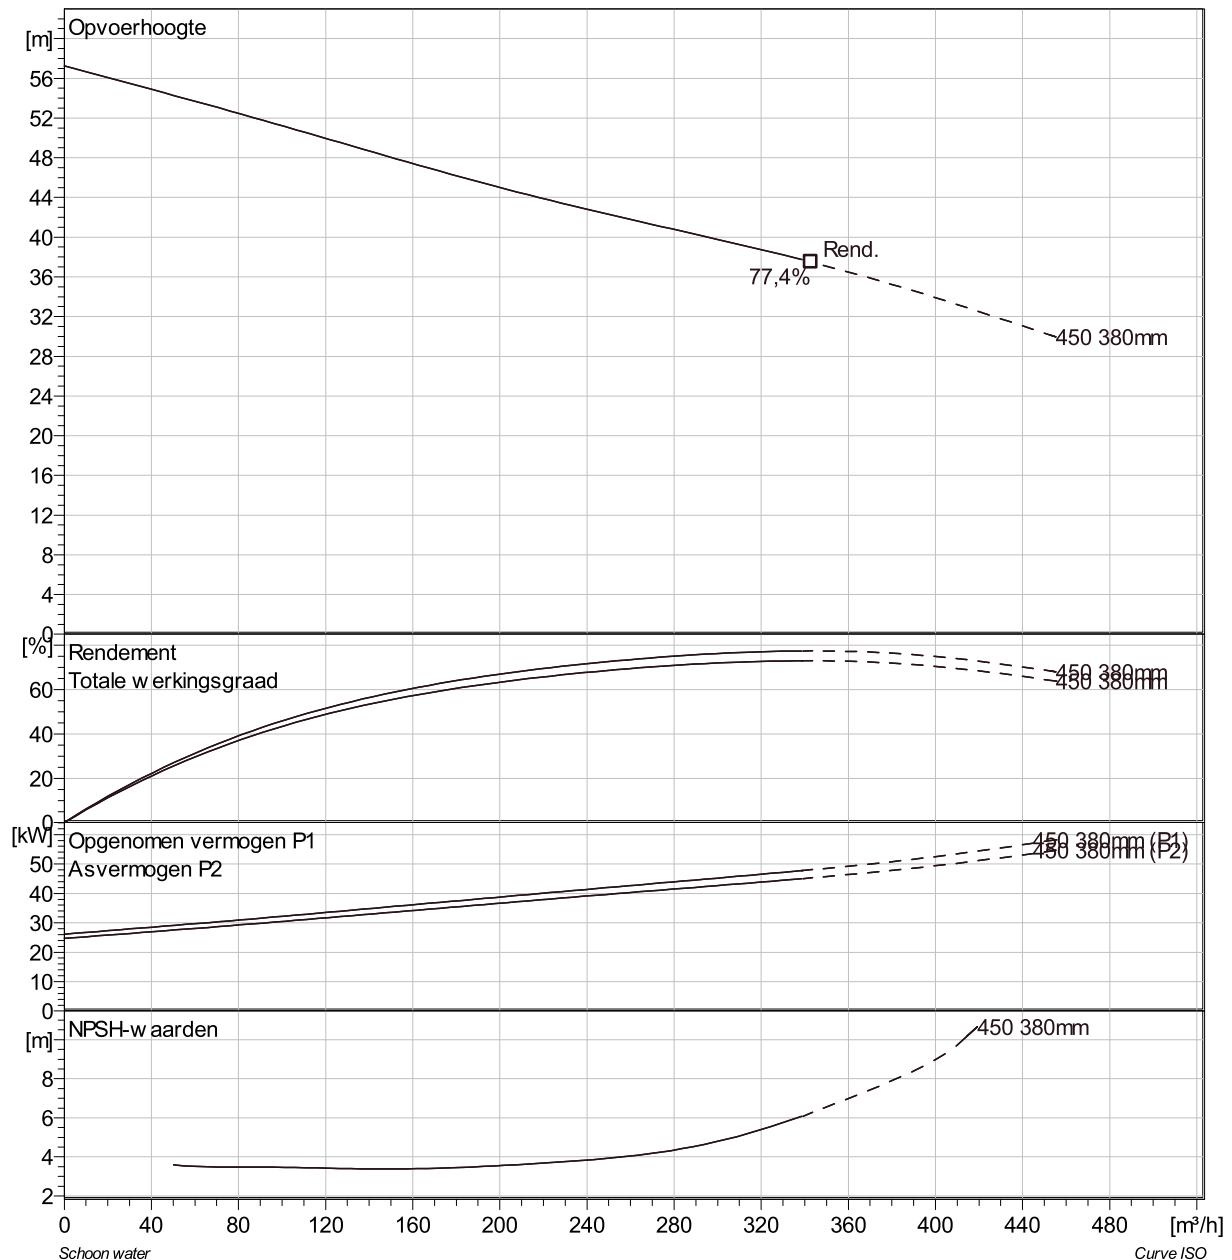

Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 9/27/2018	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	----------------------------	-------------------

NP 3202 HT 3~ 450

VFD Analysis

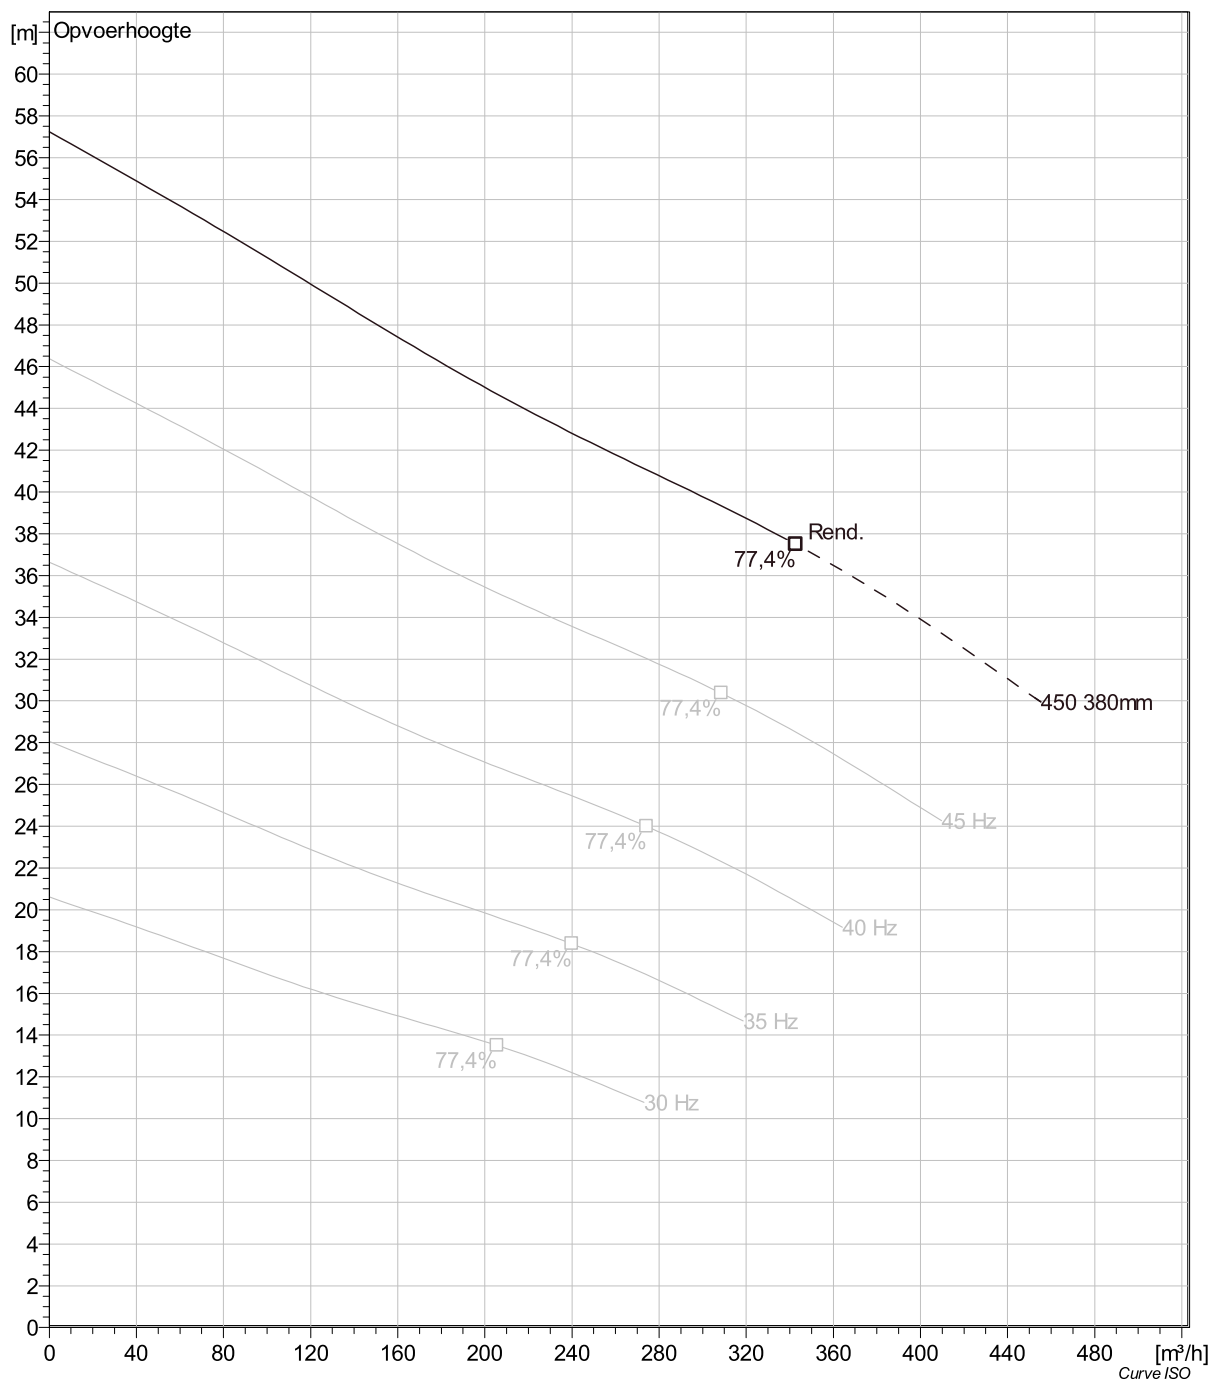

Project omschrijving

Projectnummer

Aangemaakt door:

Aangemaakt op
9/27/2018

Laatste wijziging

NP 3202 HT 3~ 450

Dimensional drawing



Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 9/27/2018	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-------------------