

Bedrijfsnaam  
Adres + nr.  
Postcode + plaats  
T.a.v. de heer ....  
[emailadres](#)

blad 1 van 4

Uw referentie : Revisie ...  
Onze referentie : .....  
Datum : .....  
Contact persoon : .....

Geachte heer .....,

Conform onze algemene voorwaarden ontvangt u hierbij de rapportage m.b.t. het reviseren van de Sterling pomp type CEHB 3601 AF.2AT.4B.4H het serie nummer is onbekend.

Wij hebben de pomp in ..... opgehaald en in onze werkplaats gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

#### Bevindingen:

De pomp is inwendig ernstig vervuild. De aanzuigwaaier zat vol met vervuiling. Vermoedelijk is door de vervuiling de pomp in zijn diverse onderdelen ernstig beschadigd. Alle Carbon en Sic. lager en asbussen zijn ingesleten en beschadigd. Van het schoepenwiel zijn alle vane's afgebroken. Hierdoor is de inslijting van de tussenstukken verergerd.

Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen, hebben wij verder geen bijzonderheden aangetroffen.

#### Overzicht revisie:

- Pomp afgehaald
- Demontage & Schoonmaken
- Inspectie en rapportage
- Vervangen van het schoepenwiel
- Vervangen van alle carbon en Sic. Lager / as bussen
- Vervangen van de O-ringen, pakkingen, keerringen etc.
- Vervangen van de lagers E-motor
- Vervangen van kleindelen
- Montage en afpersen op 1.5 x de werkdruk
- Coaten
- Controle en eindinspectie.
- Afleveren

De prijs voor het reviseren van de pomp als omschreven bedraagt €.....=

Verkoopvoorwaarden:

- Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.  
Levering : Franco uw adres in ....., niet afgeladen..  
Levertijd : 3 á 4 werkweken na opdracht, o.o.v.  
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren verzekeraar.  
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.


Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze aanbieding m.b.t. het reviseren van de pomp, dan zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie, rapportage en afvoeren van de oude delen, zijnde €.....= in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,  
Pompdirect

Foto's van de bevindingen ZOZ

Enkele foto's van de bevindingen:

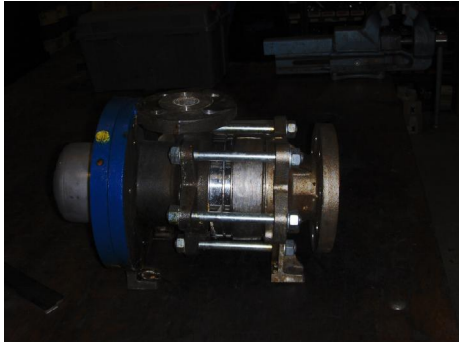

Pomp als ontvangen.



Pomp als ontvangen.



Aanzuig waaier vervuild.



Vervuiling in pomp.



Aanzuigwaaier ernstig vervuild.



Vervuiling in pomp.



Lager en as bussen, ingesleten.



Schoepenwiel, volledig stuk gedraaid.



Lager en as bussen, ingesleten.



Vane's van schoepenwiel afgebroken.



Lager en as bussen, ingesleten en afgebroken.



Tussenstukken ingesleten.